BAGGI-LUX
Sede : via Divisione Cuneense, 48
12010 San Rocco di Bernezzo (CN)
TEL. +39 (0)171-85404 / +39 (0)171-85112
FAX +39 (0)171-687314
P.IVA e C.F. 03019130040
e-mail : info@baggi-lux.com
sito: www.baggiluxtecnica.com

SUNLIGHT ®
CUPOLE ILLUMINANTI IN RESINA ACRILICA

. . . dal 1961
ULTRALIGHT ®
CUPOLE AD ALTA LUMINOSITA' "SISTEMA ISLER"

PULSANTE ROTTURA VETRO BVSA IP30

SCHEDA TECNICA

PULSANTE ROTTURA VETRO BVSA IP30

Pulsante di emergenza a rottura vetro per azionamento manuale degli *E.N.F.C.* "***SunSmoke 2000V-EVO ELETTRICO***", con varie spie di monitoraggio e segnalazione, scatola in resina termoplastica RAL 2010, mm 125bx125hx36p. Durante un incendio: Rompere il vetro e attivare il pulsante rosso. Durante i test, sollevare il coperchio e premere il pulsante rosso. Chiusura e resettaggio dell'allarme: Aprire il coperchio, attivare il pulsante di resettaggio nero e l'allarme sarà ripristinato e i lucernari saranno chiusi.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

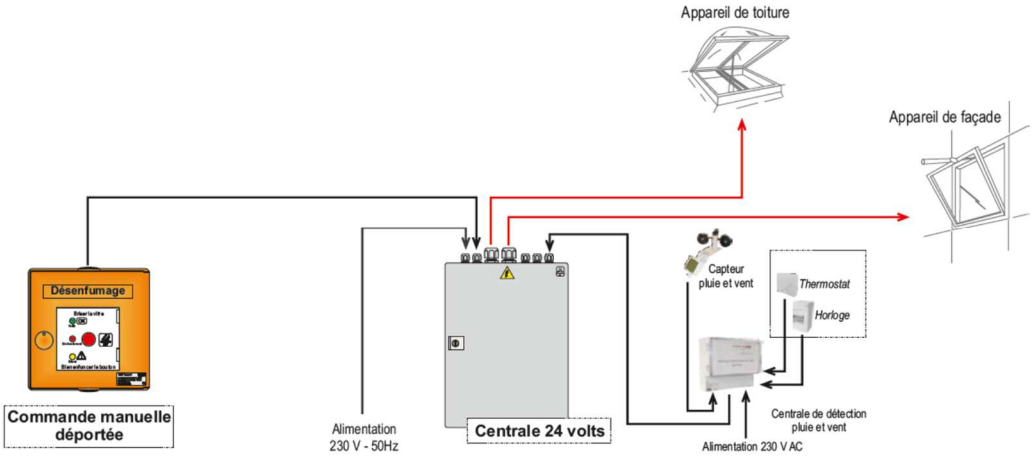

CARATTERISTICHE
Funzione: allarme (aperto), resettaggio e spegnimento, indicatore sonoro
Indicazione LED: “ok”, “errore” (giallo), “allarme attivato” (rosso)
Dimensioni: 125 mm x 125 mm x 36 mm (L x A x P)
Colore: grigio (colore arancione disponibile su richiesta)
Grado di protezione: IP 30
Consumo in caso di errore: 2,2 mA
N. prodotto: 111789 (GRIGIO) / 111790 (ARANCIONE)

Schema di collegamento

Terminali:
1. Il LED verde ‘OK’ si illumina alla chiusura
2. Il LED giallo indica ‘errore’.
3. Il LED rosso ‘allarme’ si illumina all’apertura di emergenza
4. livello (-)
5. -
6. chiusura di emergenza interruttore antincendio (reset)
7. apertura di emergenza interruttore antincendio (incendio)

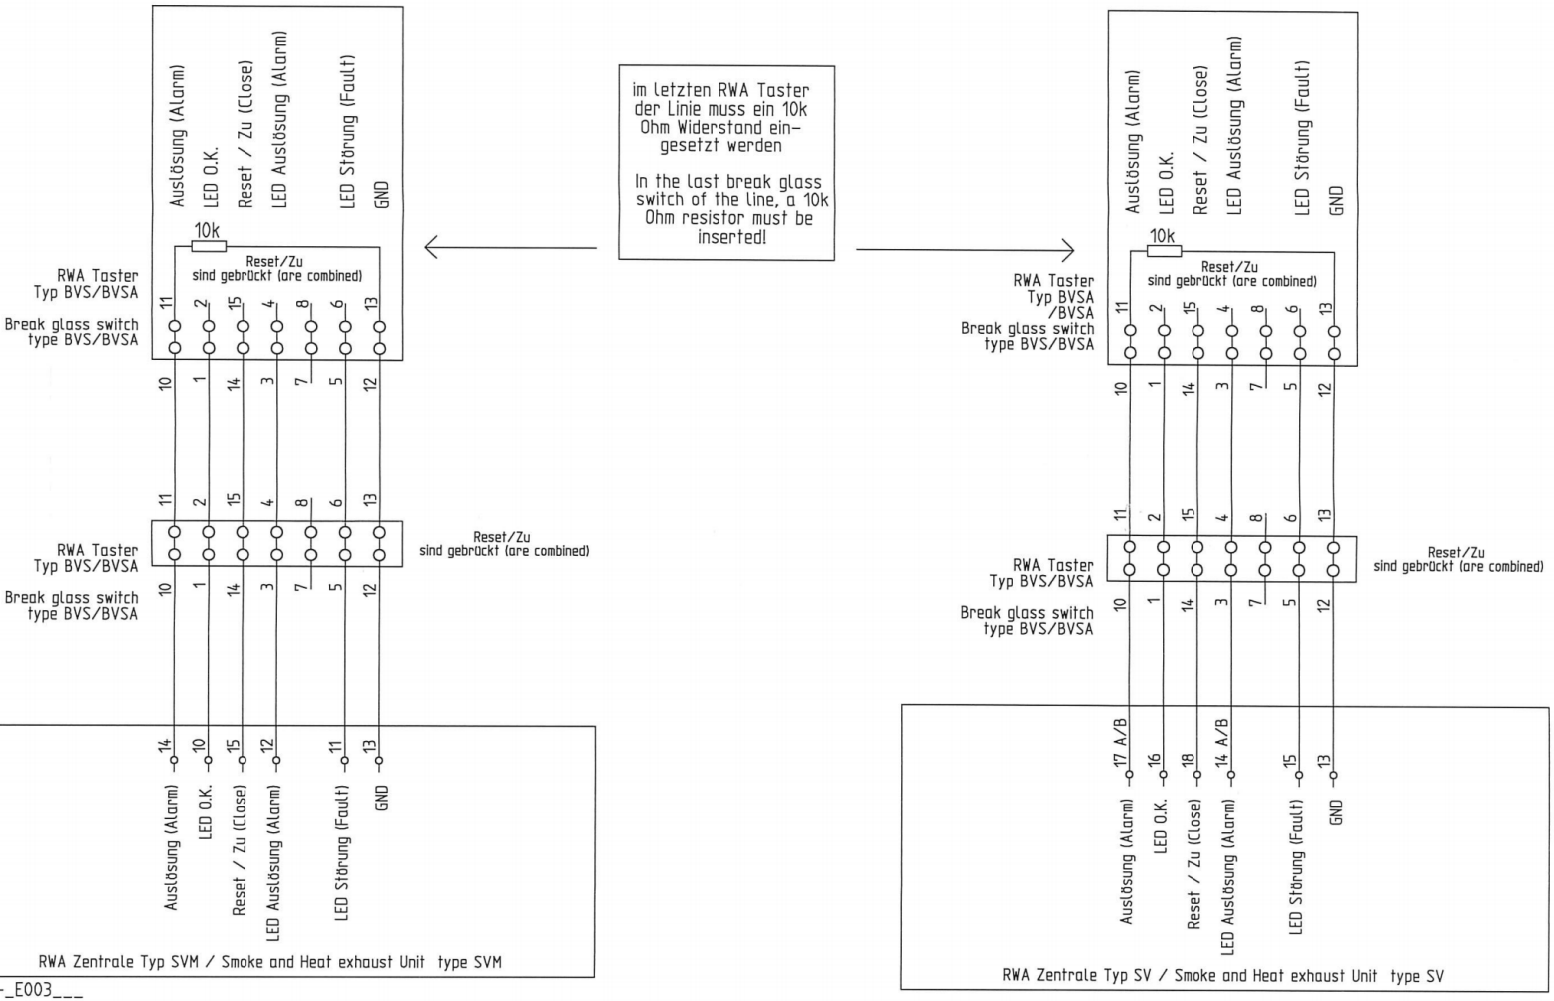

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

7000_83--05----_E003___

vorherige Seite:							Kunde	Projektbeschreibung	Blattbeschreibung	nächste Seite:		
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name				Auftragsnummer:	Anlage:	
		08.02.2019		Bearb.	20.02.2018						Ort:	
				Gepr.						Standort	Kommission:	Blatt: 1
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d			von 1