SEZIONE TRASVERSALE

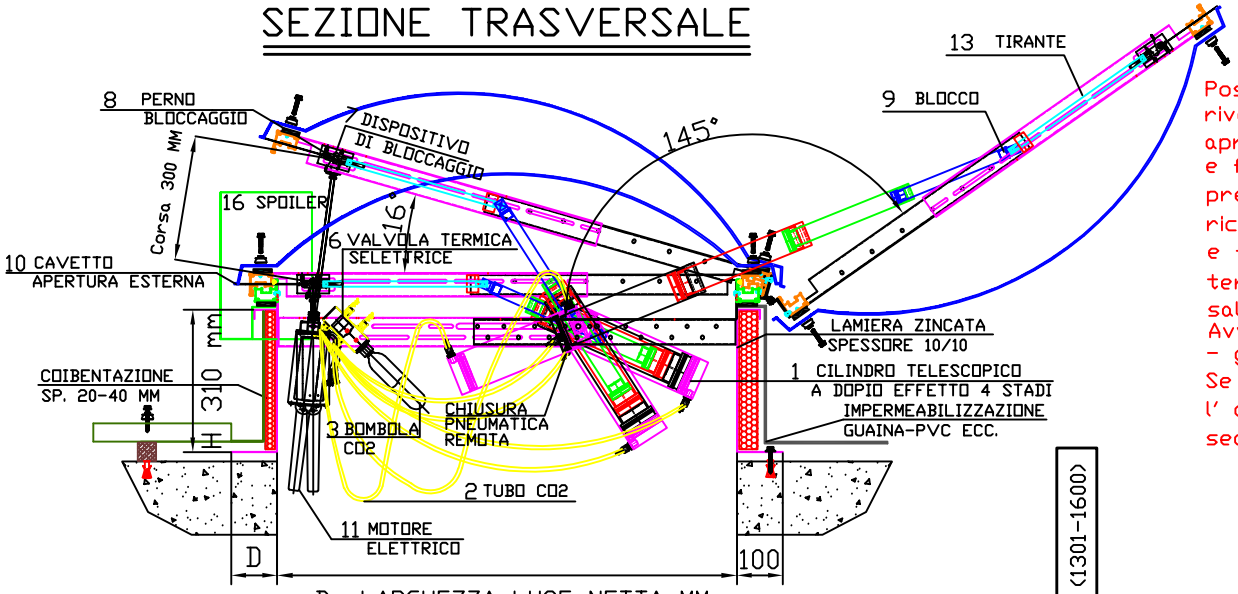

PIANTA

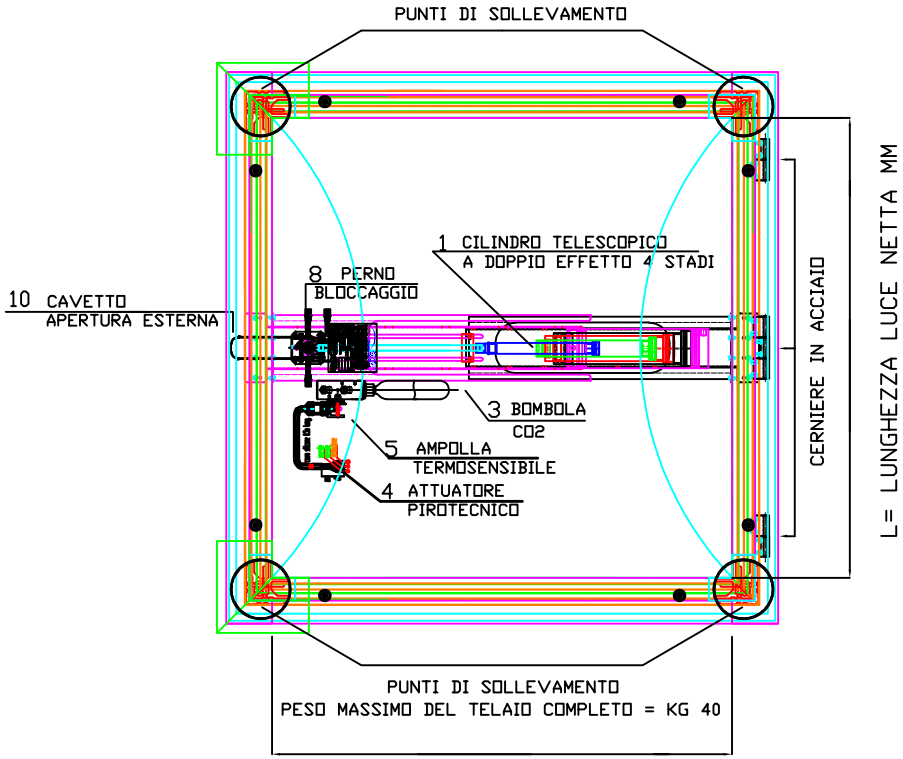

ISTRUZIONI POSA ENFC

Posizionare il telaio sul vano-basamento, con la guarnizione di tenuta rivolata verso l' appoggio inferiore;
aprire il battente tirando il cavo d' acciaio, appoggiare il controtelaio e fissarlo mediante viti autoforanti in dotazione tramite i fori predisposti. In caso di dotazione di motore elettrico per la ventialzione richiudere il telaio, inserire il motore nella traversa telescopica inferiore, e fissarlo con le viti che sono inserite sulla stessa; inserire la testina terminale del motore nel blocchetto di chiusura assicurandosi che sia saldamente incastrata.
Avvitare la bombola di CO2 da gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80 (ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600) nella sede inferiore della valvola termica.
Se richiesto applicare l' attuatore PIROTECNICO a 24Vcc (160mA-1,2A o l' attuatore ELETTROMAGNETICO a 24V DC, 1,6-3,5W, avvitandolo nella propria sede, sulla staffa porta ampolla in corrispondenza dell' ampolla stessa.

N°	ARTICOLO	CODICE
1	CILINDRO TELESCOPICO 4 stadi	BA70 (700-1000) BA100 (1001-1300) BA130 (1301-1600)
2	TUBO CO2	BA70 (1150) BA100 (1260) BA130 (1550)
3	BOMBOLA CO2	BA40gr (700-1000) BA80gr (1001-1300) BA150 gr (1301-1600)
4	ATTUATORE PIROTECNICO	BA24V
5	AMPOLLA TERMOSENSIBILE	BA 68°-93°-141°-182°C
6	VALVOLA DUO termica e selettrice	BAVV690__42DE
7	DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO	BA10JO
8	PERNO DI BLOCCAGGIO	BA12JO
9	BLOCCO	BA22LB
10	CAVETTO APERTURA ESTERNA	BA30AE
11	MOTORE ELETTRICO	BAJMBB500-300LA 230V
12	LEVA DI BLOCCAGGIO	BA20LB
13	TIRANTE	BA23TB
14	ELETTROMAGNETE	BATM24VDC
15	GHIERA ARMAMENTO VALVOLA	BAJSPSC
16	SPOILER	BA

DATA:	COMPILATORE:		
QUANTITA' ENFC RICHIESTO N°:			
LUCE NETTA ENFC:		X	
QUANTITA' FISSAGGI CADUN ENFC N°:			

INGOMBRO CILINDRO: cm 40 (700-1000) cm 45 (1001-1300) cm 57 (1301-1600)

DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	1907352/0/31	700-1000	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/33	700-1000	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/30	700-1000	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/32	700-1000	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/31	700-1000	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	1907352/0/31	1001-1300	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/33	1001-1300	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/30	1001-1300	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/32	1001-1300	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/31	1001-1300	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	1907352/0/31	1301-1600	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/33	1301-1600	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/30	1301-1600	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/32	1301-1600	REV. 0
DISEGNO DI COSTRUZIONE	N°	0907352/0/31	1301-1600	REV. 0

VALVOLA : vedi disegno VALVOLA J REV.0

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001

BAGGI-LUX
Sede : VIA DIVISIONE CUNEENSE, 48
12010 SAN ROCCO DI BERNEZZO (CN)
TEL. +39(0)171-85404 +39(0)171-85112
FAX +39(0)171-687314
P.IVA e C.F. 03019130040
e-mail : info@baggi-lux.com
sito : www.baggi-lux.com
sito : www.baggiluxtecnica.com

OGGETTO :
EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE
"SunSmoke 2000V-EVO"
angolo di apertura 145°
norma: UNI EN 12101-2

DATA:	NUMERO DISEGNO:	SCALA:
15/04/2020	ENFC 145/1 REV. 2	1:1

PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE.